Sadržaj aerozagađujućih materija u Šapcu na mernom mestu “Vatrogasni dom“

Datum	SO2	Čađ	NO2	Column1
01.03.2017.	34.1	33.0	21.6	
02.03.2017.	31.3	42.0	18.1	
03.03.2017.	32.1	42.7	24.2	
04.03.2017.	33.7	32.0		
05.03.2017.	28.3	45.0		
06.03.2017.	34.0	42.0	22.2	
07.03.2017.	38.0	37.0	17.1	
08.03.2017.	36.6	40.0	25.6	
09.03.2017.	30.8	38.1	27.5	
10.03.2017.	28.1	42.0	17.7	
11.03.2017.	33.7	36.0		
12.03.2017.	33.1	32.0		
13.03.2017.	28.0	33.0	26.2	
14.03.2017.	47.0	40.0	24.6	
15.03.2017.	40.8	42.0	22.5	
16.03.2017.	45.2	39.0	27.2	
17.03.2017.	44.1	30.0	25.6	
18.03.2017.	46.4	43.0		
19.03.2017.	41.4	35.0		
20.03.2017.	39.0	30.0	23.9	
21.03.2017.	38.8	31.0	26.9	
22.03.2017.	43.6	40.0	23.2	
23.03.2017.	30.2	41.0	21.7	
24.03.2017.	32.7	40.0	25.6	
25.03.2017.	41.2	35.0		
26.03.2017.	29.8	39.0		
27.03.2017.	36.4	42.0	17.9	
28.03.2017.	40.2	35.0	20.8	
29.03.2017.	44.8	29.0	25.6	
30.03.2017.	38.1	20.0	20.3	
31.03.2017.	41.3	26.0	27.5	
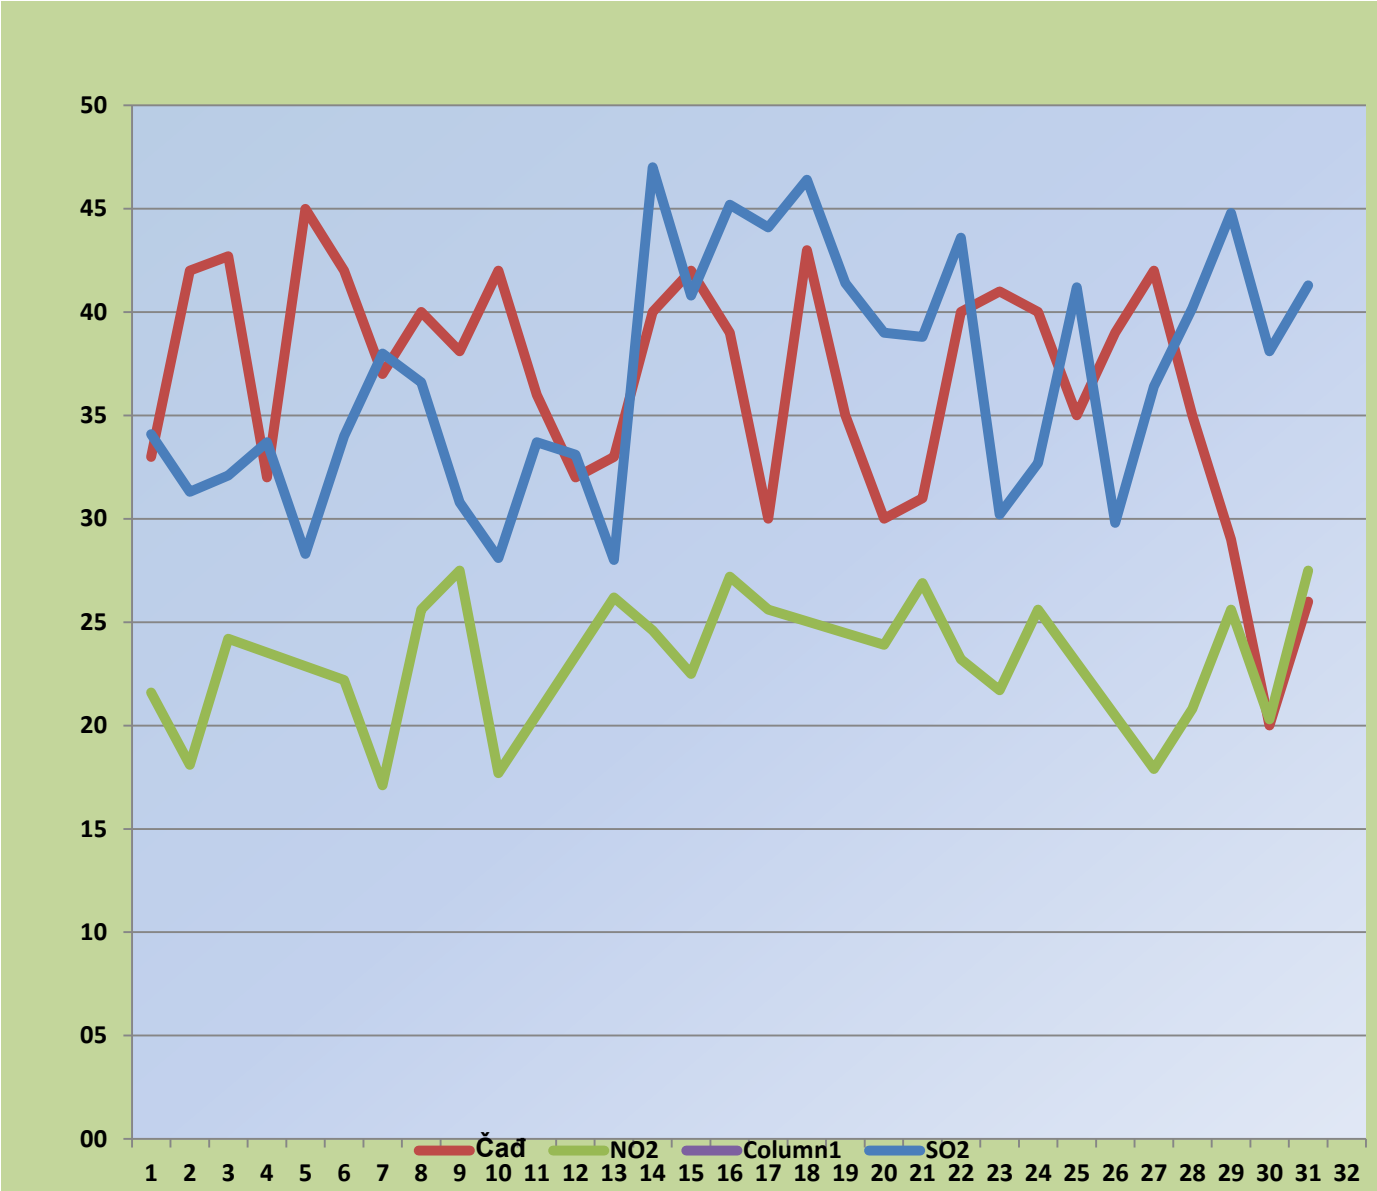
Granična i preko granična vrednost (µg/m³)