Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Аутобуска станица“

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности

Датум	Чађ	NO2	NH3	HF
01.02.2023.	47,0	18,8	59,0	0,36
02.02.2023.	40,0	17,4	36,6	0,36
03.02.2023.	39,0	19,2	41,1	0,34
04.02.2023.	47,0	11,1	30,3	0,36
05.02.2023.	43,0	12,9	29,0	0,36
06.02.2023.				
07.02.2023.				
08.02.2023.				
09.02.2023.				
10.02.2023.				
11.02.2023.				
12.02.2023.				
13.02.2023.	45,0	12,5	28,9	0,40
14.02.2023.	38,0	13,3	32,6	0,36
15.02.2023.	36,0	14,8	37,2	0,40
16.02.2023.	47,0	18,9	23,1	0,42
17.02.2023.	42,0	20,4	27,2	0,38
18.02.2023.	36,0	15,9	28,6	0,32
19.02.2023.	40,0	9,6	30,8	0,30
20.02.2023.	41,3	13,7	47,1	0,46
21.02.2023.	36,5	30,0	65,8	0,50
22.02.2023.	34,7	24,9	47,2	0,48
23.02.2023.	47,0	21,8	40,5	0,50
24.02.2023.	44,1	10,3	37,5	0,50
25.02.2023.	38,5	15,6	38,9	0,52
26.02.2023.	40,0	16,4	23,1	0,48
27.02.2023.	44,1	17,2	49,9	0,35
28.02.2023.	33,4	14,1	24,7	0,89

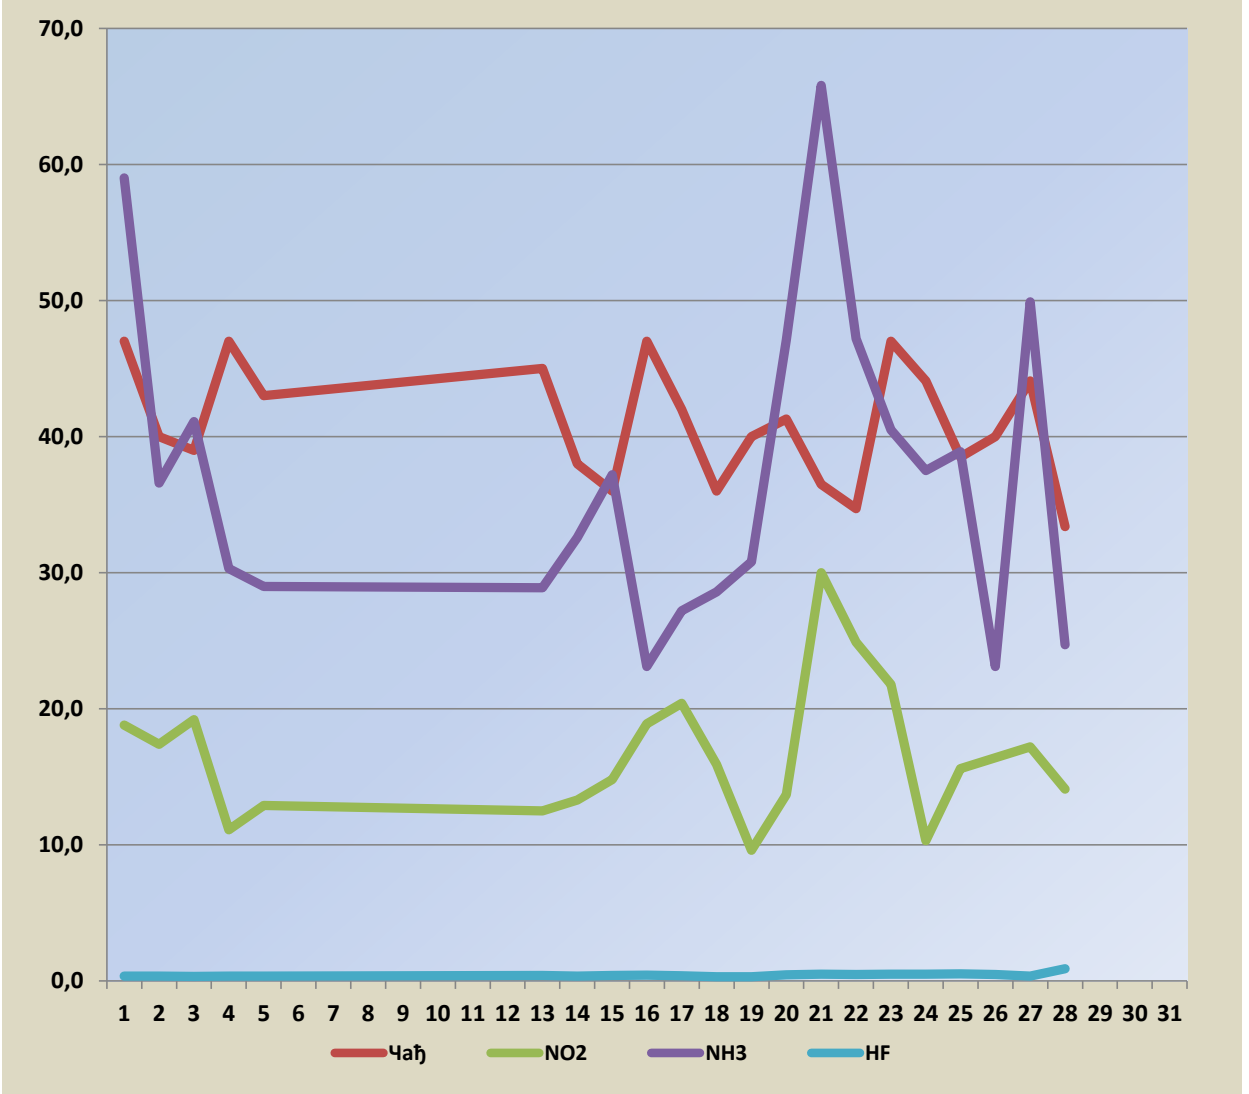

U periodu od 06.02.-12.02.2023. je rađeno etaloniranje uređaja za uzorkovanje vazduha na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Гранична вредност Чађ- 50 μg/m³

Гранична вредност NO2- 85 μg/m³

Гранична вредност NH3- 100 μg/m³

Гранична вредност HF- 3 μg/m³