


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Ватрогасни дом”

Поља означена црвеним означавају
прелазак граничне вредности

Датум	SO ₂	Чађ	NO ₂	HF
01.09.2021.	15,6	<7	5,2	0,33
02.09.2021.	17,9	<7	12,6	0,27
03.09.2021.	14,2	<7	20,4	0,48
04.09.2021.	15,0	<7	16,4	0,46
05.09.2021.	13,1	<7	13,6	0,40
06.09.2021.				
07.09.2021.				
08.09.2021.				
09.09.2021.				
10.09.2021.				
11.09.2021.				
12.09.2021.				
13.09.2021.				
14.09.2021.				
15.09.2021.				
16.09.2021.				
17.09.2021.				
18.09.2021.				
19.09.2021.				
20.09.2021.				
21.09.2021.				
22.09.2021.				
23.09.2021.				
24.09.2021.				
25.09.2021.				
26.09.2021.				
27.09.2021.				
28.09.2021.				
29.09.2021.				
30.09.2021.				

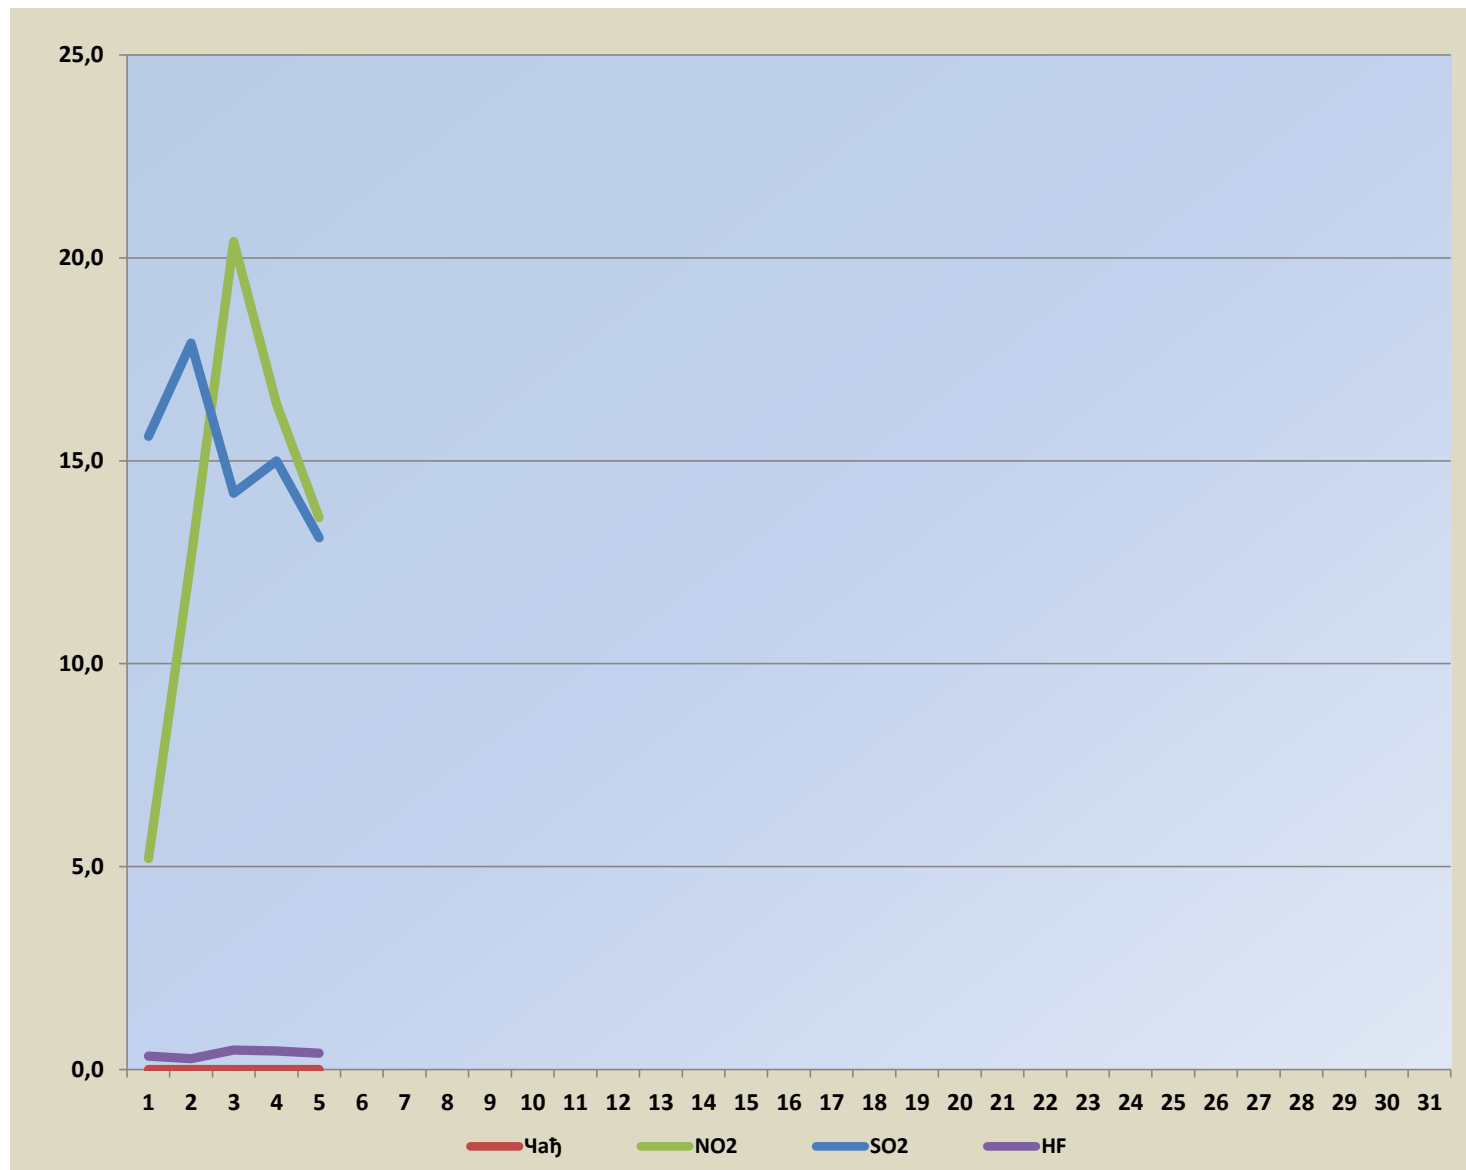

Гранична вредност SO₂-125 µg/m³

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO₂- 85 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³

9,7