


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Ватрогасни дом”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности

Датум	SO ₂	Чађ	NO ₂	HF
01.11.2023.	15,1	20,4	17,4	0,28
02.11.2023.	12,9	23,1	14,5	0,30
03.11.2023.	14,9	23,4	17,6	0,30
04.11.2023.	14,2	20,6	15,2	0,28
05.11.2023.	13,8	17,9	16,1	0,36
06.11.2023.	15,2	20,8	19,5	0,38
07.11.2023.	13,7	16,7	22,1	0,36
08.11.2023.	14,0	14,8	18,5	0,36
09.11.2023.	15,4	16,7	24,0	0,34
10.11.2023.	16,7	14,8	21,3	0,34
11.11.2023.	19,5	20,7	19,2	0,34
12.11.2023.	16,8	17,8	20,6	0,30
13.11.2023.	6,2	14,3	24,6	0,58
14.11.2023.	6,1	16,8	25,6	0,62
15.11.2023.	6,3	11,2	25,0	0,73
16.11.2023.				
17.11.2023.				
18.11.2023.				
19.11.2023.				
20.11.2023.				
21.11.2023.				
22.11.2023.				
23.11.2023.				
24.11.2023.				
25.11.2023.				
26.11.2023.				
27.11.2023.				
28.11.2023.				
29.11.2023.				
30.11.2023.				

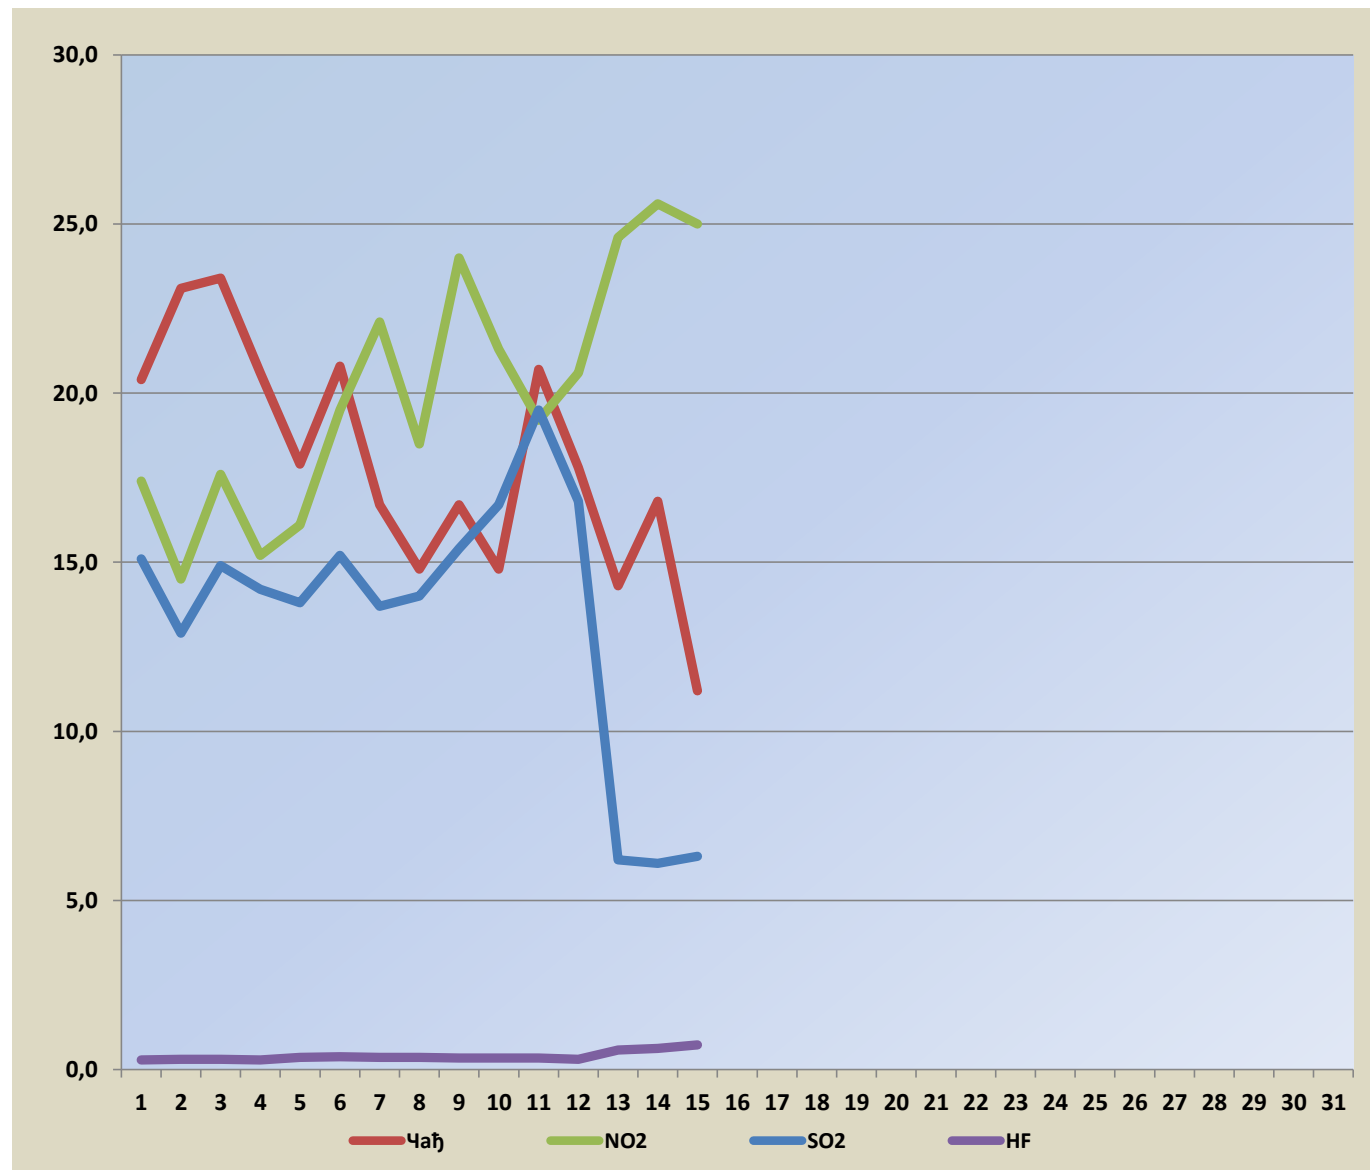

Гранична вредност SO₂-125 µg/m³

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO₂- 85 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³

У периоду од 16.11.-23.11. је рађен сервис апарата за узорковање ваздуха