


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Ватрогасни дом”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности



Датум	SO2	Чађ	NO2	HF
01.09.2024.	13,3	<7	13,8	0,20
02.09.2024.	12,2	<7	20,4	0,42
03.09.2024.	14,8	<7	18,8	0,40
04.09.2024.	13,2	<7	17,5	0,40
05.09.2024.	10,1	<7	14,3	0,50
06.09.2024.	12,0	<7	12,6	0,50
07.09.2024.	13,3	<7	9,4	0,42
08.09.2024.	15,3	<7	9,7	0,38
09.09.2024.	10,4	<7	8,5	0,50
10.09.2024.	11,1	<7	14,0	0,46
11.09.2024.	13,7	<7	22,7	0,54
12.09.2024.	9,1	<7	16,3	0,40
13.09.2024.	14,5	<7	10,0	0,44
14.09.2024.	12,2	<7	6,8	0,44
15.09.2024.	15,8	<7	4,9	0,38
16.09.2024.	13,3	<7	11,9	0,74
17.09.2024.	14,1	<7	11,4	0,66
18.09.2024.	15,4	<7	15,9	0,42
19.09.2024.	11,0	<7	13,2	0,48
20.09.2024.	13,2	<7	20,1	0,48
21.09.2024.	11,0	<7	23,5	0,42
22.09.2024.	13,7	<7	21,1	
23.09.2024.				
24.09.2024.				
25.09.2024.				
26.09.2024.				
27.09.2024.				
28.09.2024.				
29.09.2024.				
30.09.2024.				
31.09.2024.				

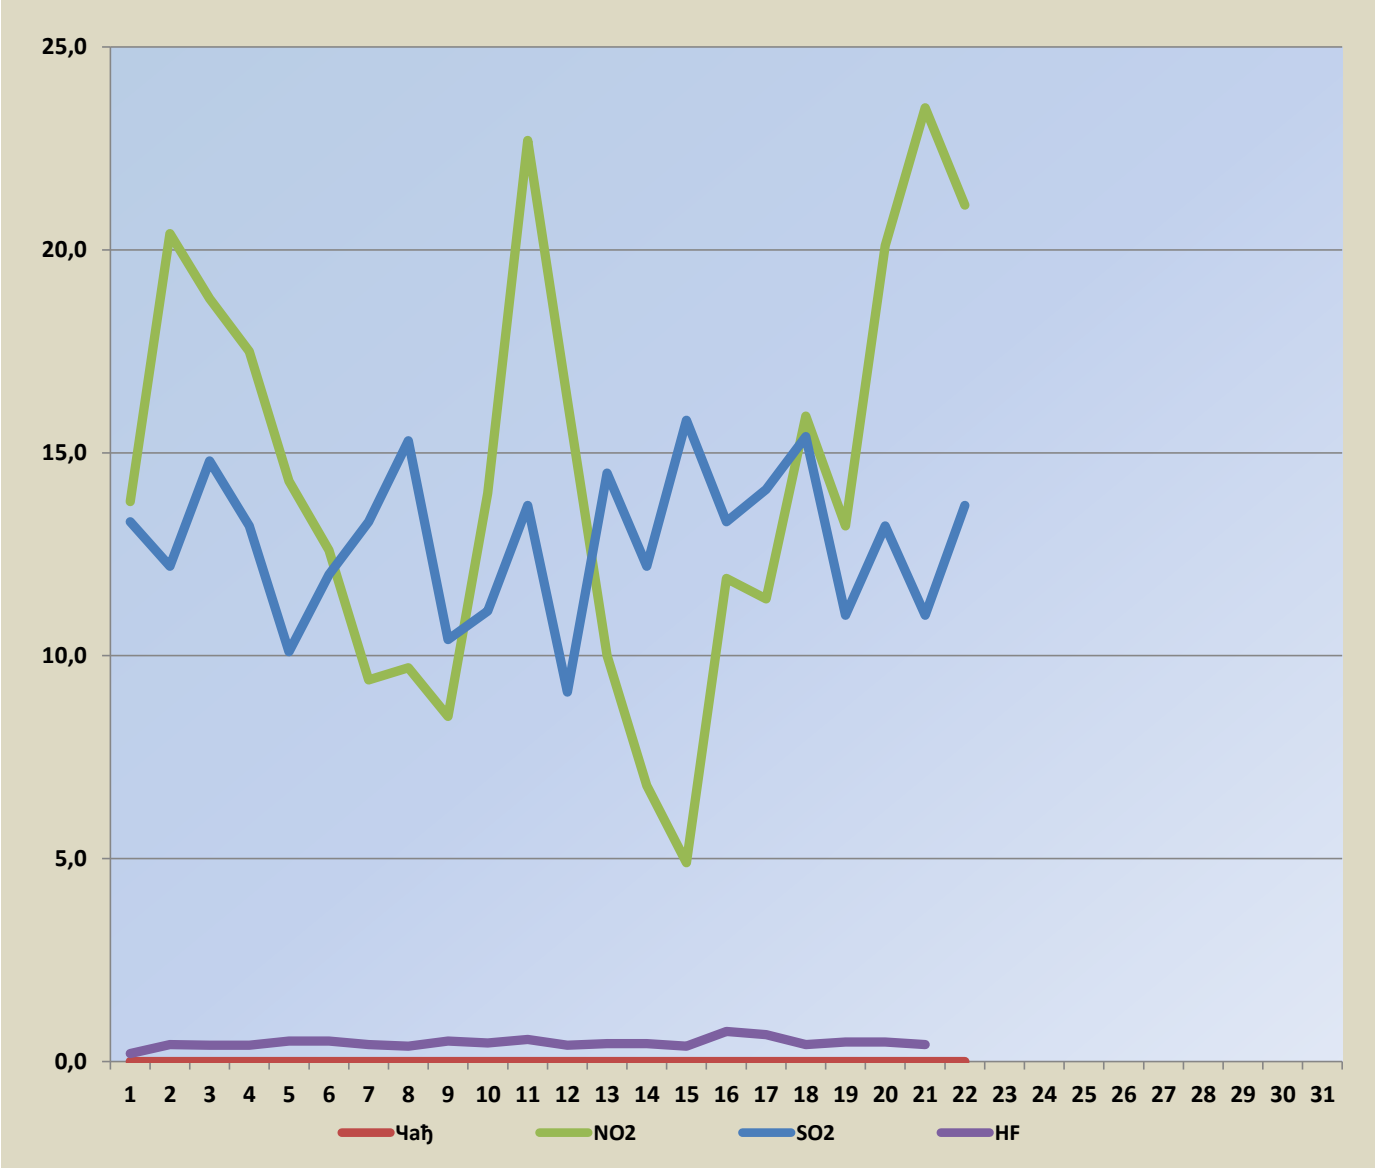

Гранична вредност SO2-125 µg/m³

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO2- 85 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³