


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Аутобуска станица”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности



Датум	Чађ	NO2	NH3	HF
01.06.2025.	<7	18,4	35,2	0,30
02.06.2025.	<7	17,9	97,4	0,32
03.06.2025.	<7	21,1	85,2	0,34
04.06.2025.	<7	23,5	92,3	0,38
05.06.2025.	<7	25,8	93,6	0,38
06.06.2025.	<7	19,2	97,5	0,36
07.06.2025.	<7	11,9	98,0	0,36
08.06.2025.	<7	19,8	98,3	0,38
09.06.2025.	<7	18,9	23,9	0,30
10.06.2025.	<7	11,3	35,9	0,30
11.06.2025.	<7	10,8	39,6	0,30
12.06.2025.	<7	20,5	39,1	0,30
13.06.2025.	<7	19,3	37,7	0,28
14.06.2025.	<7	28,2	32,8	0,30
15.06.2025.	<7	14,4	30,1	0,36
16.06.2025.	<7	7,3	25,0	0,25
17.06.2025.	<7	18,8	28,3	0,24
18.06.2025.	<7	16,8	37,4	0,20
19.06.2025.	<7	13,4	37,8	0,19
20.06.2025.	<7	17,6	36,5	0,17
21.06.2025.	<7	18,9	39,0	0,17
22.06.2025.	<7	18,6	36,1	0,16
23.06.2025.	<7		24,5	0,23
24.06.2025.	<7		38,0	0,22
25.06.2025.	<7		38,9	0,17
26.06.2025.	<7		29,1	0,17
27.06.2025.	<7		28,0	0,17
28.06.2025.	<7		30,1	0,16
29.06.2025.	<7		32,7	0,17
30.06.2025.	<7	13,1	38,5	0,17

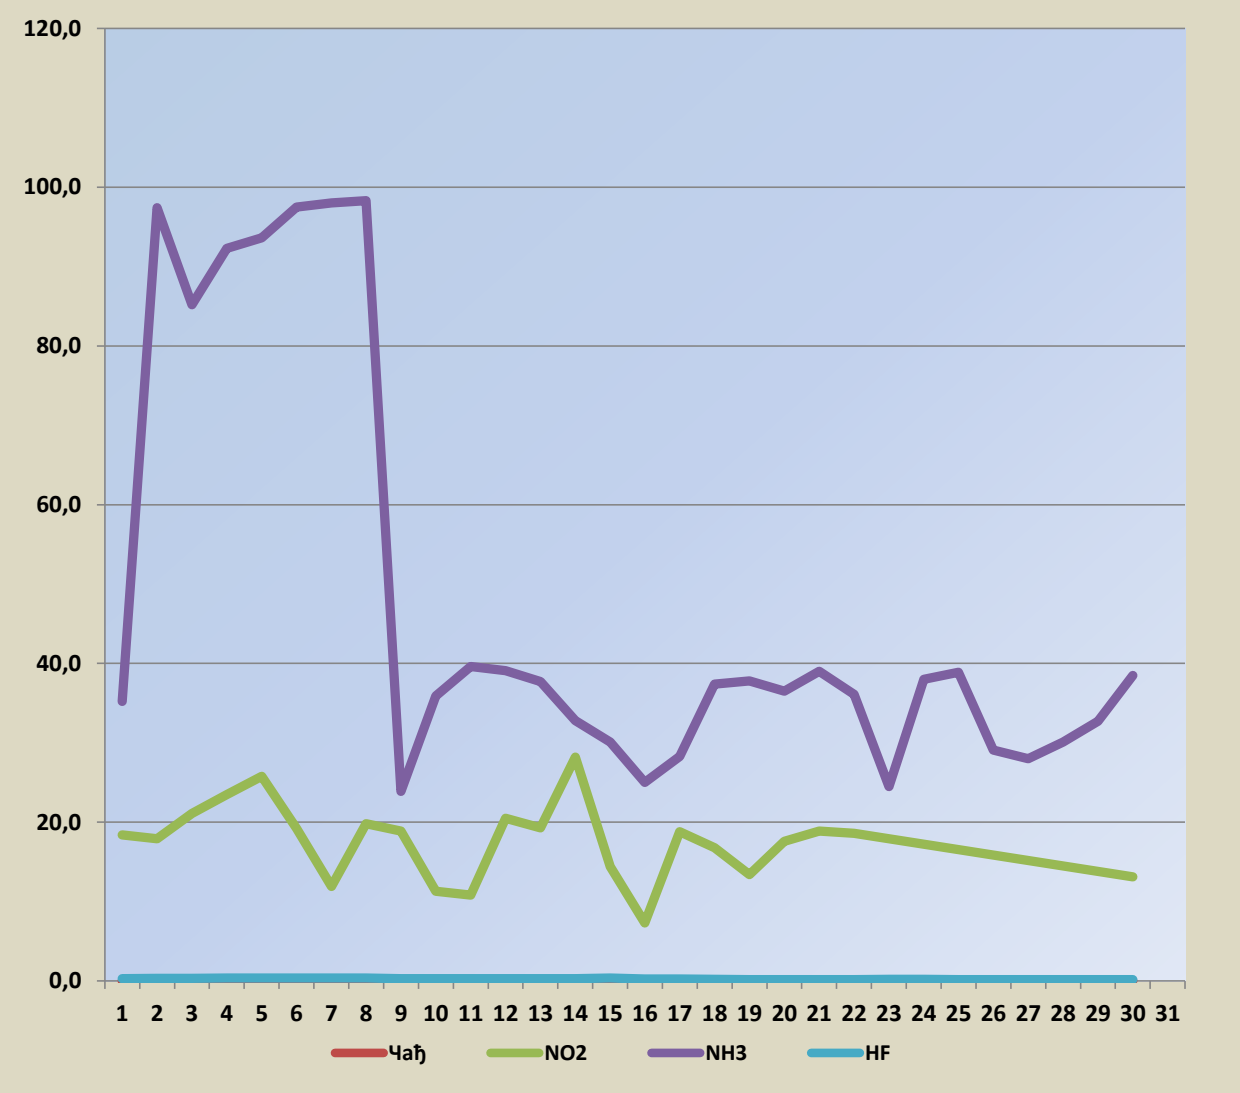

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO2- 85 µg/m³

Гранична вредност NH3- 100 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³