


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Аутобуска станица”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности



Датум	Чађ	NO2	NH3	HF
01.09.2025.	<7	15,4	17,3	0,48
02.09.2025.	<7	21,2	25,0	0,30
03.09.2025.	<7	15,8	26,8	0,28
04.09.2025.	<7	18,7	21,5	0,28
05.09.2025.	<7	22,0	25,5	0,28
06.09.2025.	<7	9,4	22,9	0,26
07.09.2025.	<7	16,9	26,5	0,28
08.09.2025.	<7	20,4	45,3	0,30
09.09.2025.	<7	21,7	32,1	0,30
10.09.2025.	<7	20,4	24,4	0,28
11.09.2025.	<7	21,3	20,0	0,24
12.09.2025.	<7	22,2	32,1	0,24
13.09.2025.	<7	14,7	29,8	0,24
14.09.2025.	<7	14,4	17,8	0,22
15.09.2025.	<7	9,0	21,2	0,30
16.09.2025.	<7	11,0	33,2	0,32
17.09.2025.	<7	17,4	22,9	0,30
18.09.2025.	<7	19,8	45,7	0,28
19.09.2025.	<7	14,9	38,6	0,30
20.09.2025.	<7	14,0	23,7	0,30
21.09.2025.	<7	16,7	32,0	0,30
22.09.2025.	<7	16,0	22,7	0,24
23.09.2025.	<7	19,2	28,4	0,28
24.09.2025.	<7	14,2	29,4	0,30
25.09.2025.	<7	11,9	41,2	0,30
26.09.2025.	<7	11,3	30,7	0,30
27.09.2025.	<7	10,9	34,7	0,39
28.09.2025.	<7	11,2	37,2	0,40
29.09.2025.				
30.09.2025.				

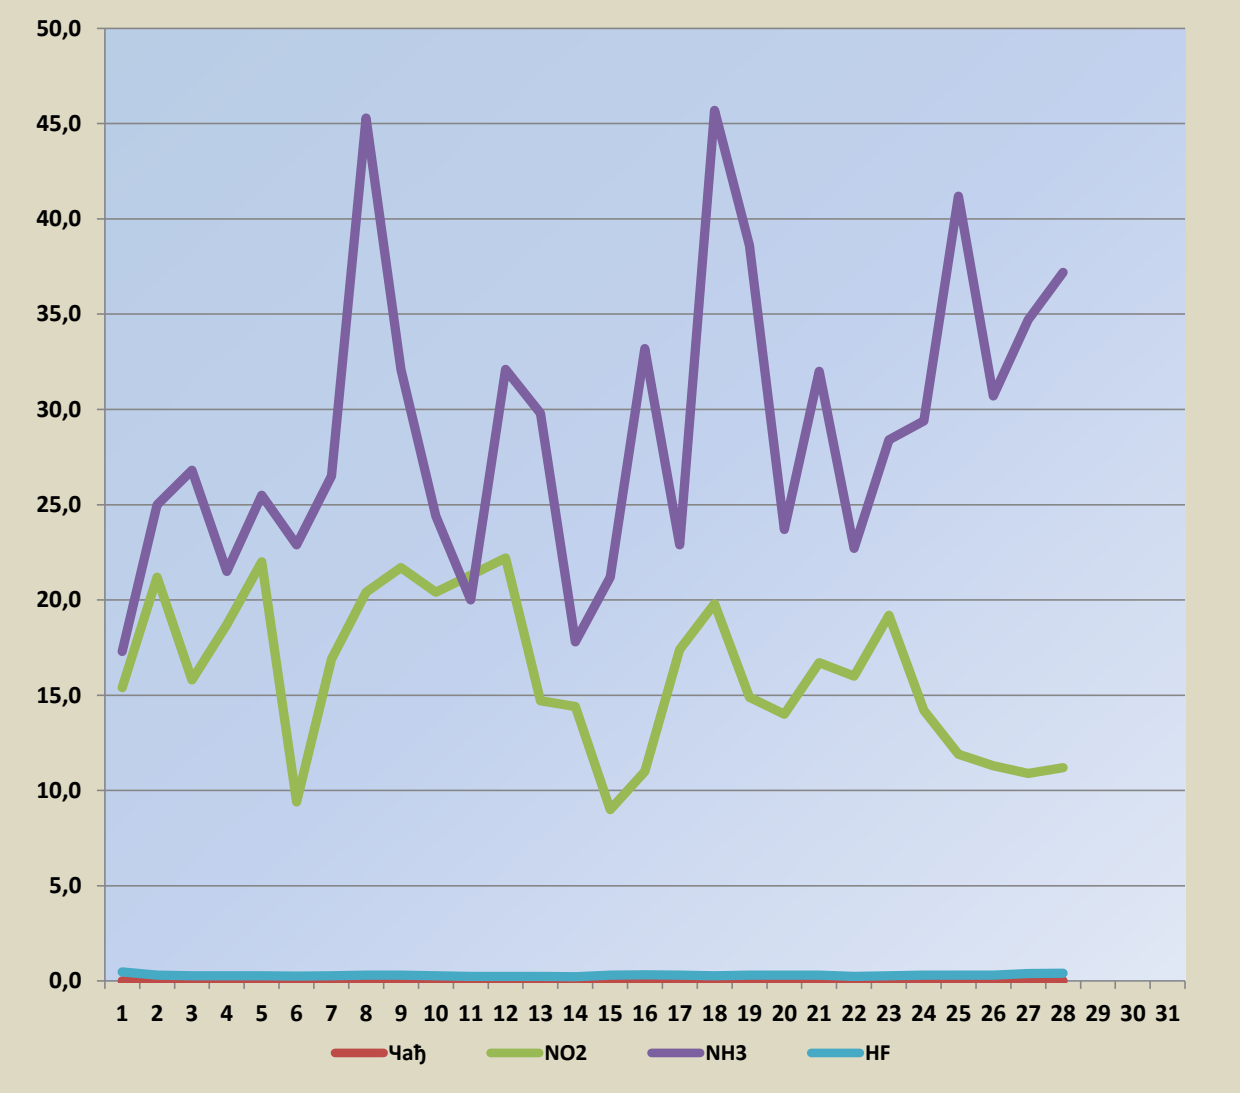

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO2- 85 µg/m³

Гранична вредност NH3- 100 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³