


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Ватрогасни дом”

Поља означена црвеним означавају прелазак
граничне вредности

Датум	SO2	Чађ	NO2	HF
01.06.2025.	14,0	<7	12,0	0,62
02.06.2025.	6,5	<7	13,9	0,58
03.06.2025.	5,9	<7	15,9	0,64
04.06.2025.	7,1	<7	16,2	0,68
05.06.2025.	7,5	<7	19,0	1,36
06.06.2025.	6,9	<7	17,4	0,94
07.06.2025.	17,6	<7	15,9	1,04
08.06.2025.	8,8	<7	8,2	1,12
09.06.2025.	11,8	<7	10,5	0,53
10.06.2025.	13,9	<7	17,1	0,49
11.06.2025.	12,0	<7	12,0	0,33
12.06.2025.	12,8	<7	14,0	0,32
13.06.2025.	11,6	<7	13,6	0,50
14.06.2025.	12,5	<7	15,6	0,54
15.06.2025.	11,9	<7	14,5	0,46
16.06.2025.				
17.06.2025.				
18.06.2025.				
19.06.2025.				
20.06.2025.				
21.06.2025.				
22.06.2025.				
23.06.2025.				
24.06.2025.				
25.06.2025.				
26.06.2025.				
27.06.2025.				
28.06.2025.				
29.06.2025.				
30.06.2025.				

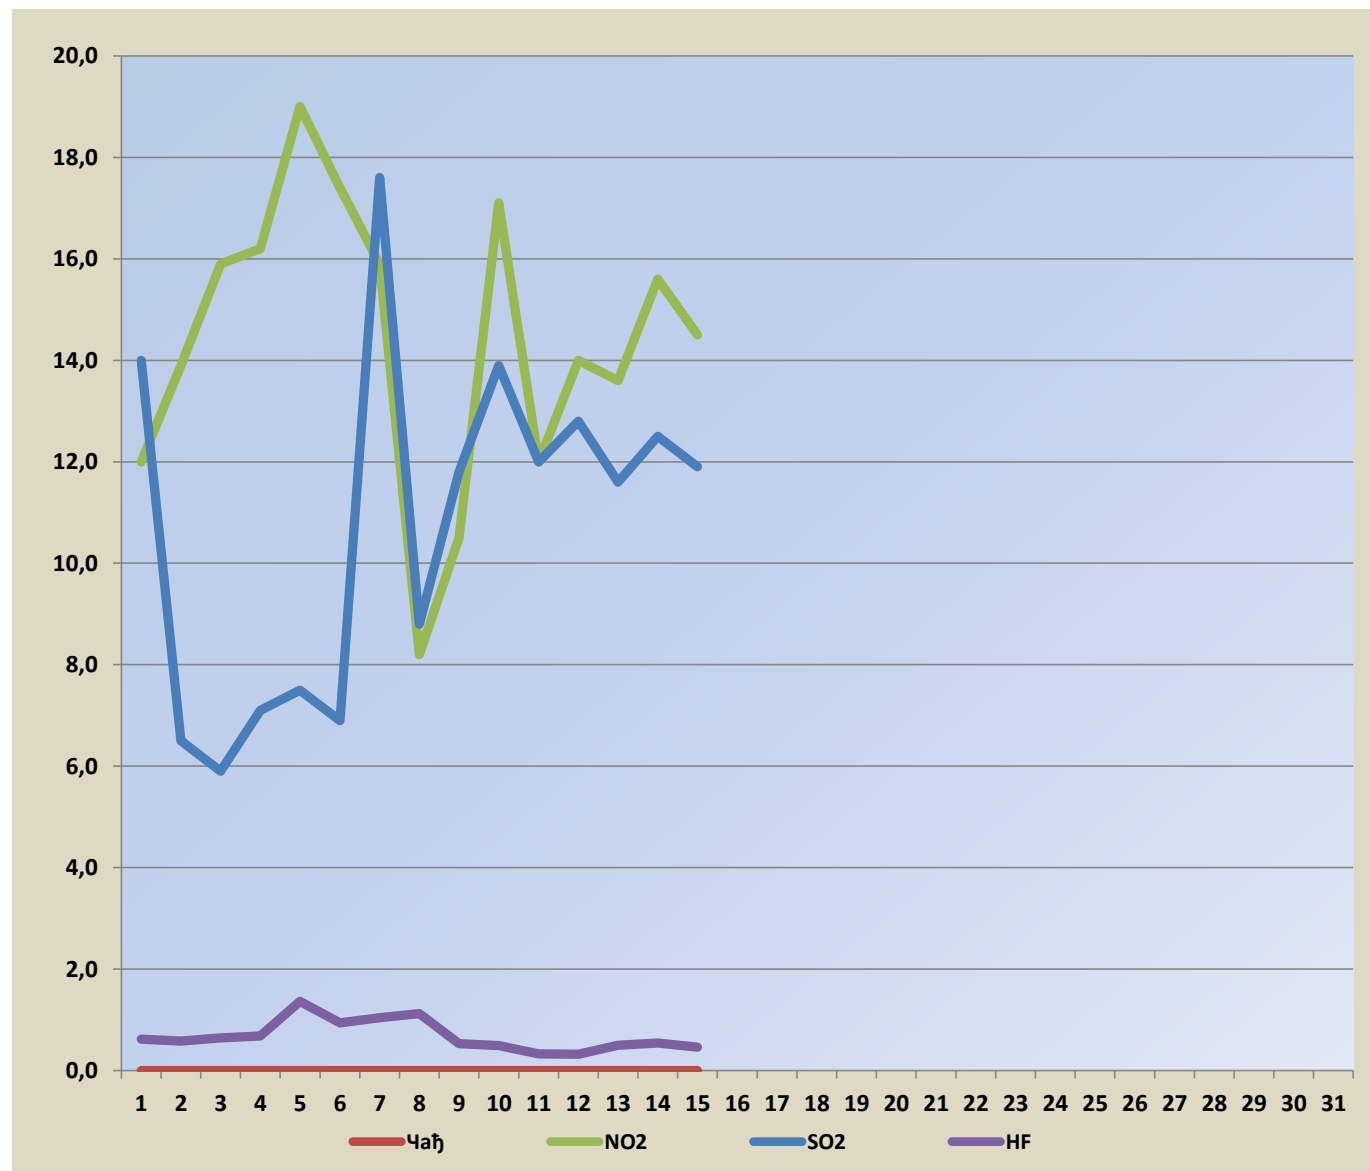

Гранична вредност SO2-125 µg/m³

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO2- 85 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³