


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Ватрогасни дом”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности



Датум	SO2	Чађ	NO2	HF
01.07.2025.	9,0	<7	16,4	0,34
02.07.2025.	11,8	<7	17,0	0,32
03.07.2025.	12,2	<7	21,4	0,30
04.07.2025.	11,3	<7	11,0	0,28
05.07.2025.	10,8	<7	10,1	0,27
06.07.2025.	11,8	<7	11,5	0,30
07.07.2025.	11,8	<7	7,6	0,52
08.07.2025.	10,8	<7	8,3	0,51
09.07.2025.	11,8	<7	6,8	0,34
10.07.2025.	12,7	<7	8,8	0,49
11.07.2025.	11,5	<7	16,5	0,44
12.07.2025.	12,6	<7	17,3	0,38
13.07.2025.	13,9	<7	15,2	0,40
14.07.2025.	4,5	<7	15,3	0,54
15.07.2025.	7,8	<7	13,1	0,56
16.07.2025.	4,9	<7	17,3	0,63
17.07.2025.	7,1	<7	9,9	0,54
18.07.2025.	5,7	<7	16,3	0,50
19.07.2025.	5,6	<7	18,9	0,54
20.07.2025.	6,8	<7	14,5	0,46
21.07.2025.				
22.07.2025.				
23.07.2025.				
24.07.2025.				
25.07.2025.				
26.07.2025.				
27.07.2025.				
28.07.2025.				
29.07.2025.				
30.07.2025.				
31.07.2025.				

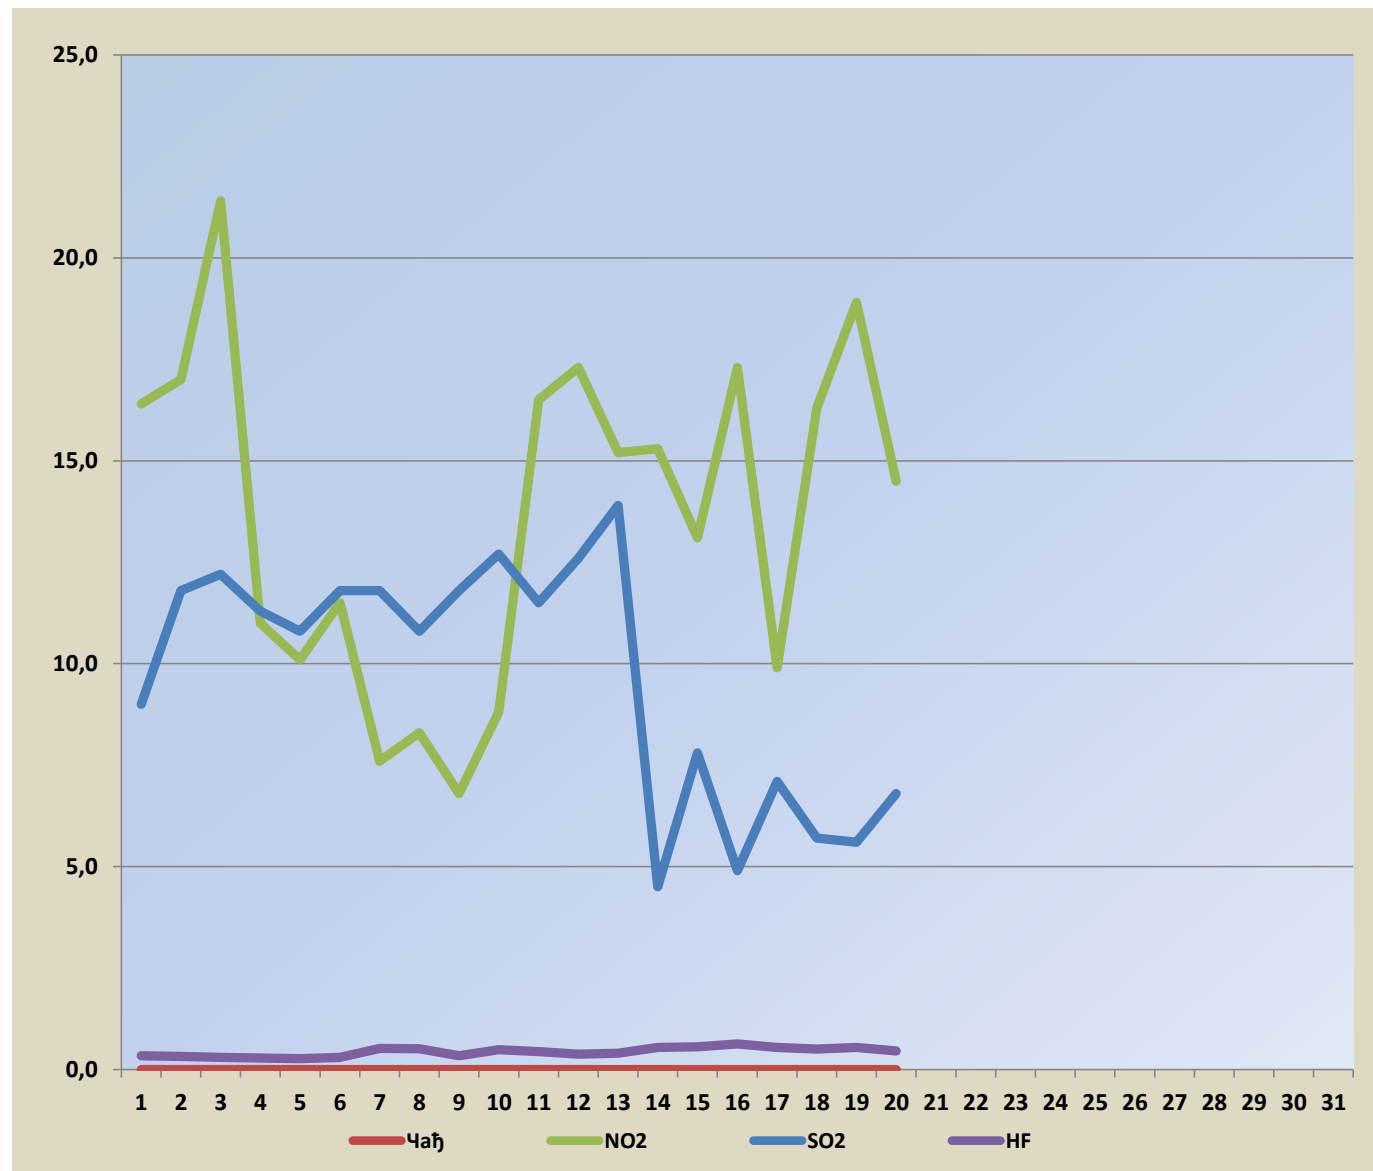

Гранична вредност SO2-125 µg/m³

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO2- 85 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³