


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Ватрогасни дом”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности

Датум	SO2	Чађ	NO2	HF
01.08.2025.	19,5	<7	15,8	0,32
02.08.2025.	21,2	<7	14,0	0,31
03.08.2025.	17,6	<7	14,5	0,31
04.08.2025.	12,6	<7	10,6	0,48
05.08.2025.	12,0	<7	10,4	0,44
06.08.2025.	13,0	<7	9,5	0,32
07.08.2025.	13,2	<7	13,3	0,25
08.08.2025.	15,1	<7	19,3	0,23
09.08.2025.	13,6	<7	18,9	0,26
10.08.2025.	15,0	<7	15,4	0,25
11.08.2025.	8,0	<7	12,7	0,32
12.08.2025.	8,6	<7	7,8	0,34
13.08.2025.	8,5	<7	12,6	0,37
14.08.2025.	10,7	<7	14,6	0,31
15.08.2025.	10,6	<7	15,2	0,26
16.08.2025.	8,6	<7	9,7	0,24
17.08.2025.	8,8	<7	6,4	0,24
18.08.2025.	8,7	<7	13,8	0,26
19.08.2025.	9,7	<7	18,5	0,27
20.08.2025.	26,1	<7	21,5	0,28
21.08.2025.	8,8	<7	17,7	0,28
22.08.2025.	7,8	<7	14,6	0,28
23.08.2025.	13,0	<7	14,5	0,30
24.08.2025.	11,6	<7	14,8	0,26
25.08.2025.				
26.08.2025.				
27.08.2025.				
28.08.2025.				
29.08.2025.				
30.08.2025.				
31.08.2025.				

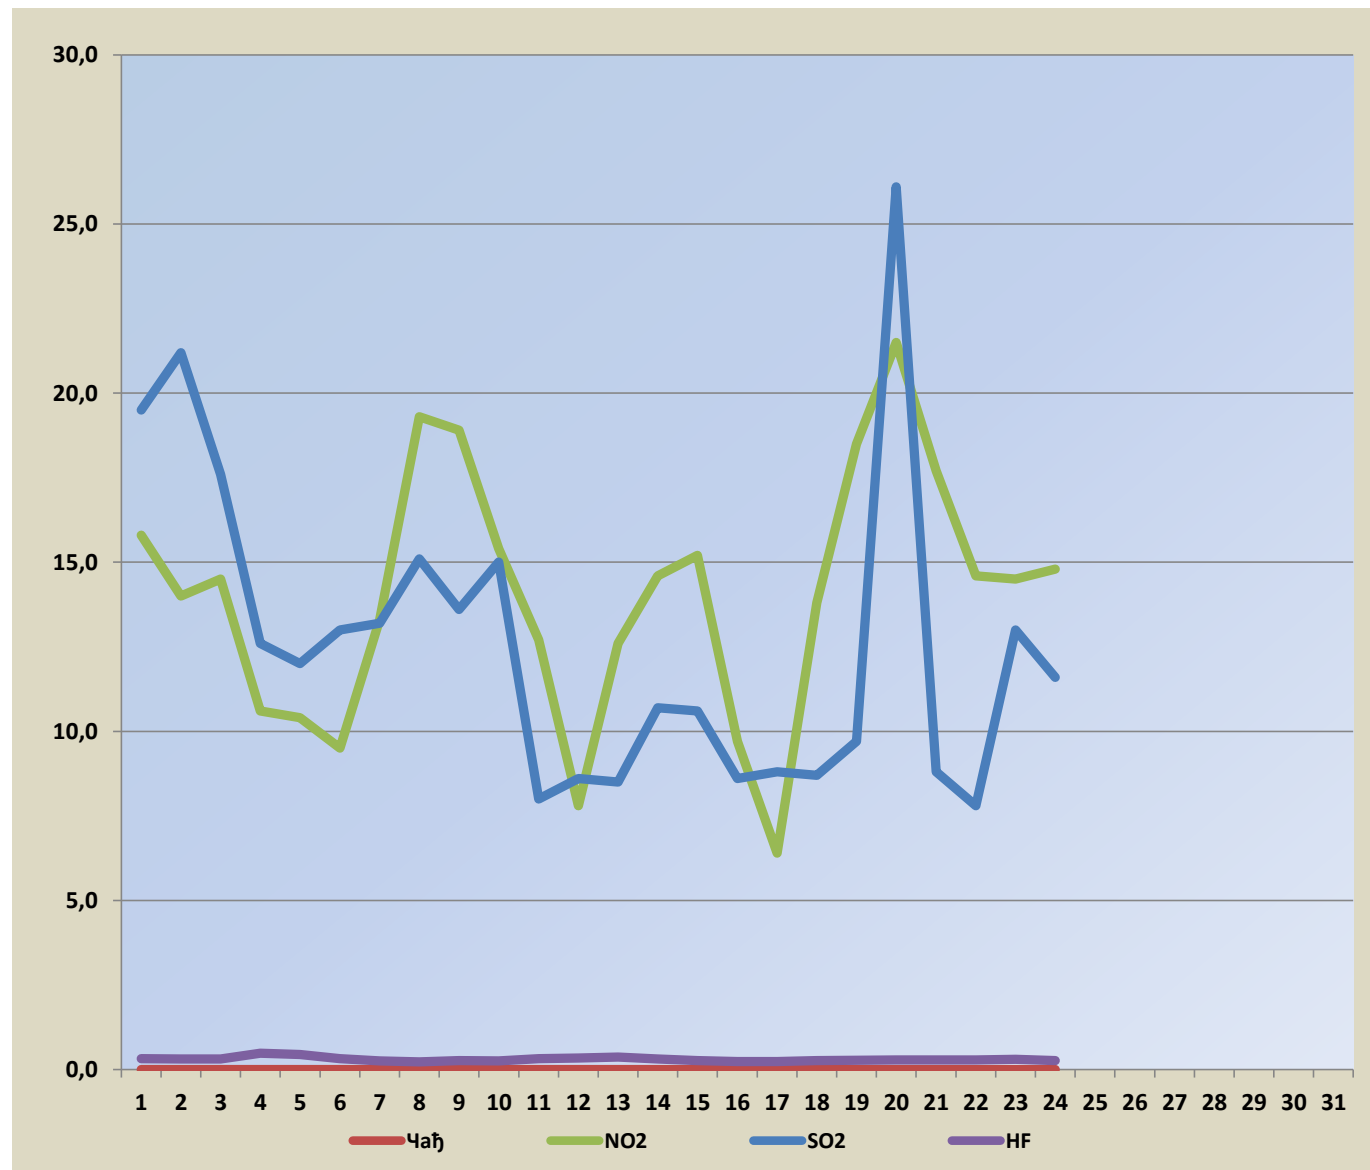

Гранична вредност SO2-125 µg/m³

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO2- 85 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³