


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Ватрогасни дом”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности



Датум	SO2	Чађ	NO2	HF
01.09.2025.	11,1	<7	16,4	0,52
02.09.2025.	13,3	<7	16,9	0,52
03.09.2025.	14,4	<7	12,5	0,48
04.09.2025.	10,2	<7	16,6	0,44
05.09.2025.	12,6	<7	22,7	0,48
06.09.2025.	11,9	<7	11,1	0,52
07.09.2025.	10,1	<7	16,6	0,50
08.09.2025.	11,6	<7	15,9	0,40
09.09.2025.	11,9	<7	24,2	0,48
10.09.2025.	15,1	<7	18,5	0,64
11.09.2025.	16,0	<7	21,8	0,62
12.09.2025.	9,5	<7	21,9	0,48
13.09.2025.	12,5	<7	15,6	0,52
14.09.2025.	9,4	<7	13,9	0,56
15.09.2025.	11,0	<7	10,4	0,52
16.09.2025.	10,3	<7	8,9	0,40
17.09.2025.	8,0	<7	10,8	0,40
18.09.2025.	10,5	<7	16,1	0,38
19.09.2025.	10,6	<7	24,6	0,42
20.09.2025.	8,3	<7	16,5	0,46
21.09.2025.	23,6	<7	15,5	0,48
22.09.2025.	15,3	<7	17,8	0,35
23.09.2025.	13,6	<7	17,4	0,33
24.09.2025.	13,1	<7	12,8	0,31
25.09.2025.	10,5	<7	13,7	0,32
26.09.2025.	10,1	<7	10,0	0,34
27.09.2025.	11,8	<7	8,2	0,36
28.09.2025.	13,5	<7	12,3	0,32
29.09.2025.	14,1	<7	8,8	0,41
30.09.2025.	9,3	<7	11,5	0,33

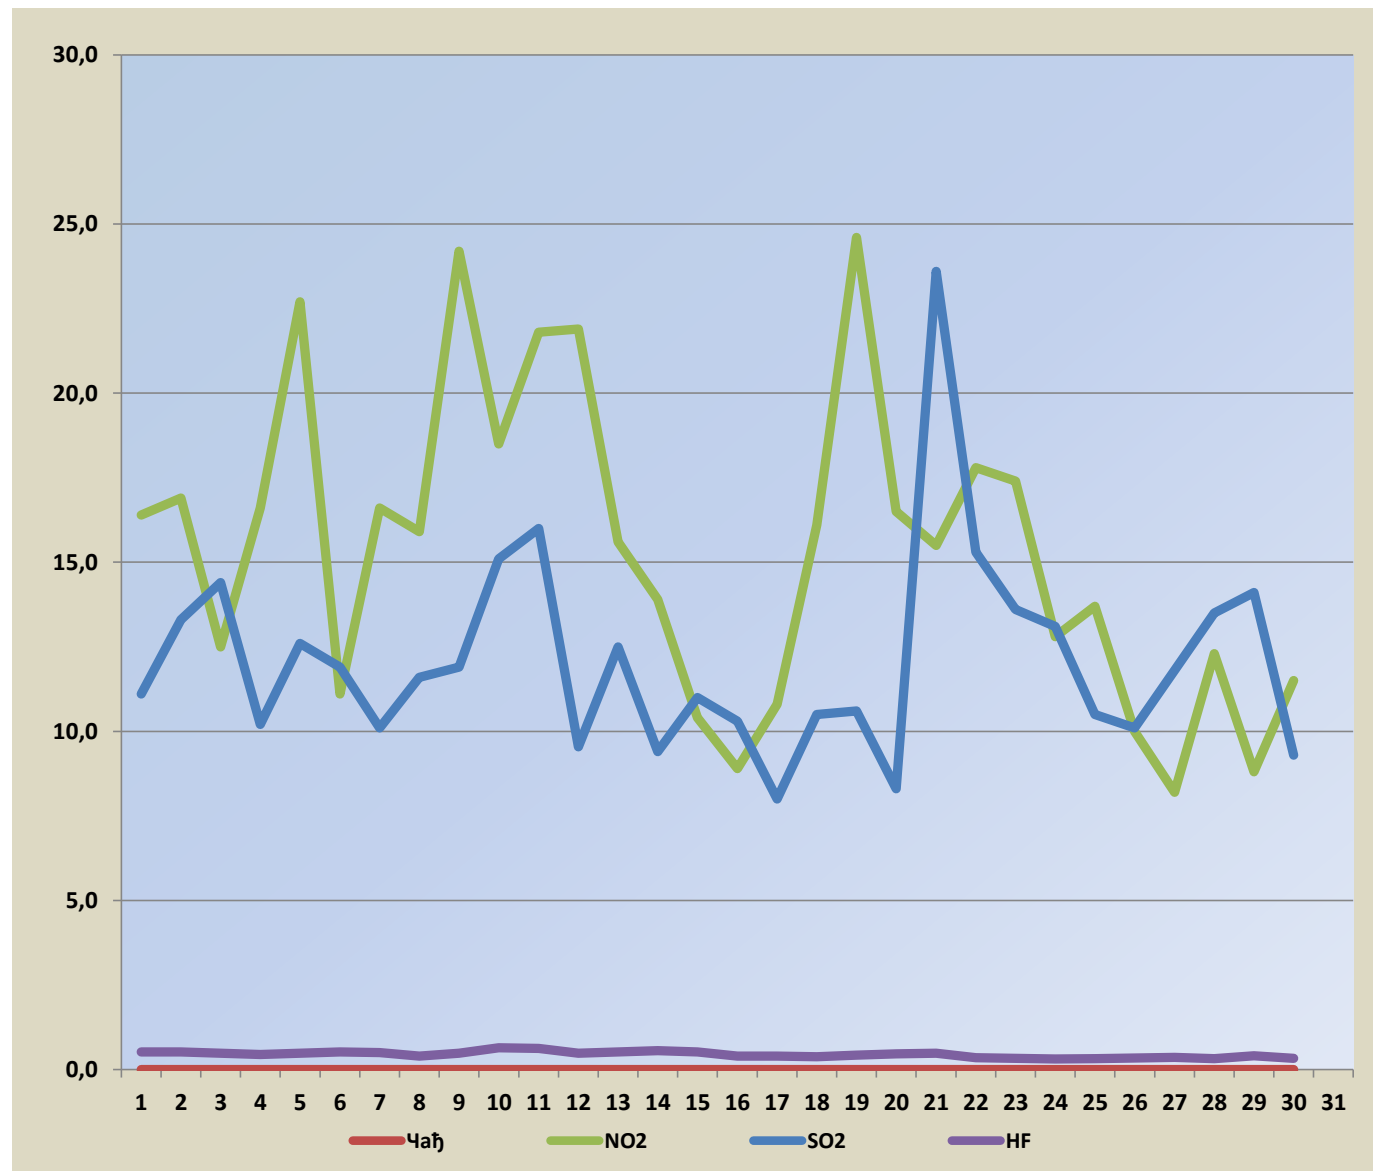

Гранична вредност SO2-125 µg/m³

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO2- 85 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³