


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Ватрогасни дом”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности

Датум	SO2	Чађ	NO2	HF
01.10.2025.	11,6	<7	12,2	0,32
02.10.2025.	14,1	<7	11,2	0,31
03.10.2025.	9,4	<7	14,3	0,31
04.10.2025.	7,4	<7	14,6	0,31
05.10.2025.	9,9	<7	11,3	0,29
06.10.2025.	14,5	<7	10,6	0,44
07.10.2025.	13,7	<7	13,2	0,43
08.10.2025.	15,9	<7	13,8	0,40
09.10.2025.	12,4	<7	13,3	0,41
10.10.2025.	17,3	<7	11,4	0,42
11.10.2025.	13,7	<7	10,2	0,39
12.10.2025.	13,2	<7	10,4	0,38
13.10.2025.	12,9	17,4	9,6	0,31
14.10.2025.	13,2	20,3	21,5	0,38
15.10.2025.	11,2	16,3	23,1	0,30
16.10.2025.	14,1	16,9	26,0	0,29
17.10.2025.	9,6	21,3	11,2	0,26
18.10.2025.	11,8	22,0	19,3	0,28
19.10.2025.	14,3	20,9	17,3	0,31
20.10.2025.	19,6	27,3	25,0	0,40
21.10.2025.	18,5	26,0		0,34
22.10.2025.				
23.10.2025.				
24.10.2025.				
25.10.2025.				
26.10.2025.				
27.10.2025.				
28.10.2025.				
29.10.2025.				
30.10.2025.				
31.10.2025.	16,3	24,0	29,8	0,36

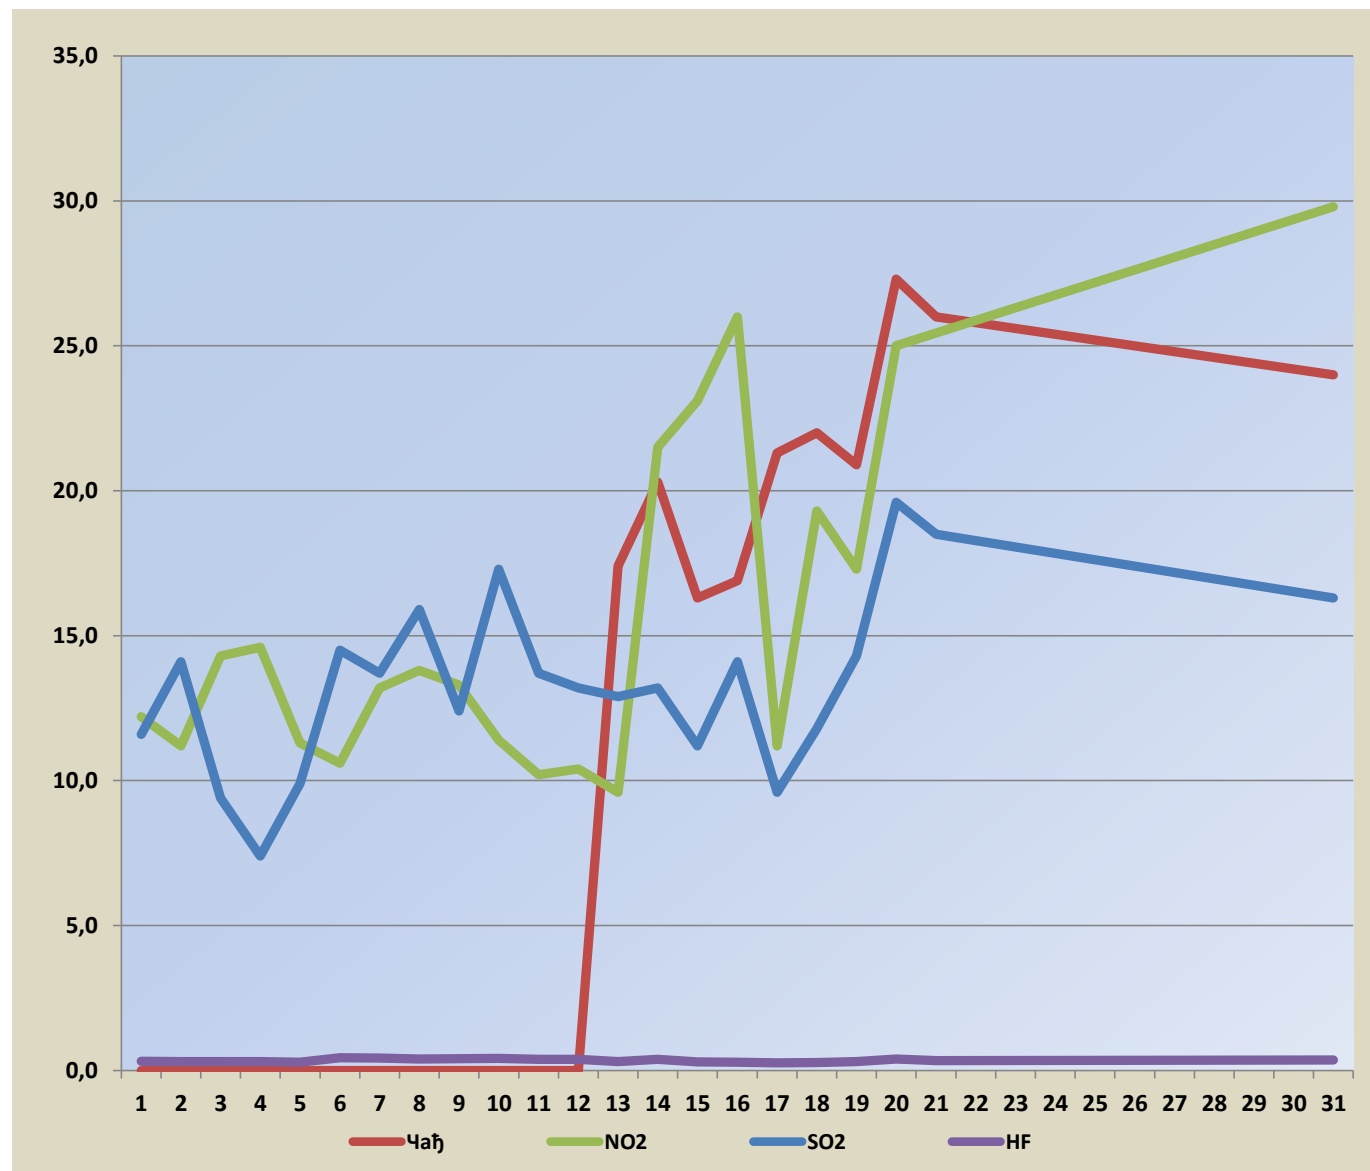

Гранична вредност SO2-125 µg/m³

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO2- 85 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³

Апарати са мерног места " Ватрогасни дом " је у периоду 22.10.-30.10.2025. су били на превентивном одржавању.