


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Ватрогасни дом”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности



Датум	SO2	Чађ	NO2	HF
01.09.2026.	12,6	<7	16,6	0,60
02.09.2026.	9,6	<7	16,1	0,80
03.09.2026.	9,0	<7	19,3	0,74
04.09.2026.	10,9	<7	19,0	0,68
05.09.2026.	12,3	<7	10,4	0,66
06.09.2026.	10,5	<7	14,0	0,66
07.09.2026.	13,0	<7	16,3	0,44
08.09.2026.	10,9	<7	26,2	0,48
09.09.2026.	13,0	<7	22,2	0,46
10.09.2026.	14,6	<7	14,9	0,46
11.09.2026.	12,9	<7	11,8	0,60
12.09.2026.	10,5	<7	14,9	0,62
13.09.2026.	11,3	<7	17,9	0,66
14.09.2026.				
15.09.2026.				
16.09.2026.				
17.09.2026.				
18.09.2026.				
19.09.2026.				
20.09.2026.				
21.09.2026.				
22.09.2026.				
23.09.2026.				
24.09.2026.				
25.09.2026.				
26.09.2026.				
27.09.2026.				
28.09.2026.				
29.09.2026.				
30.09.2026.				

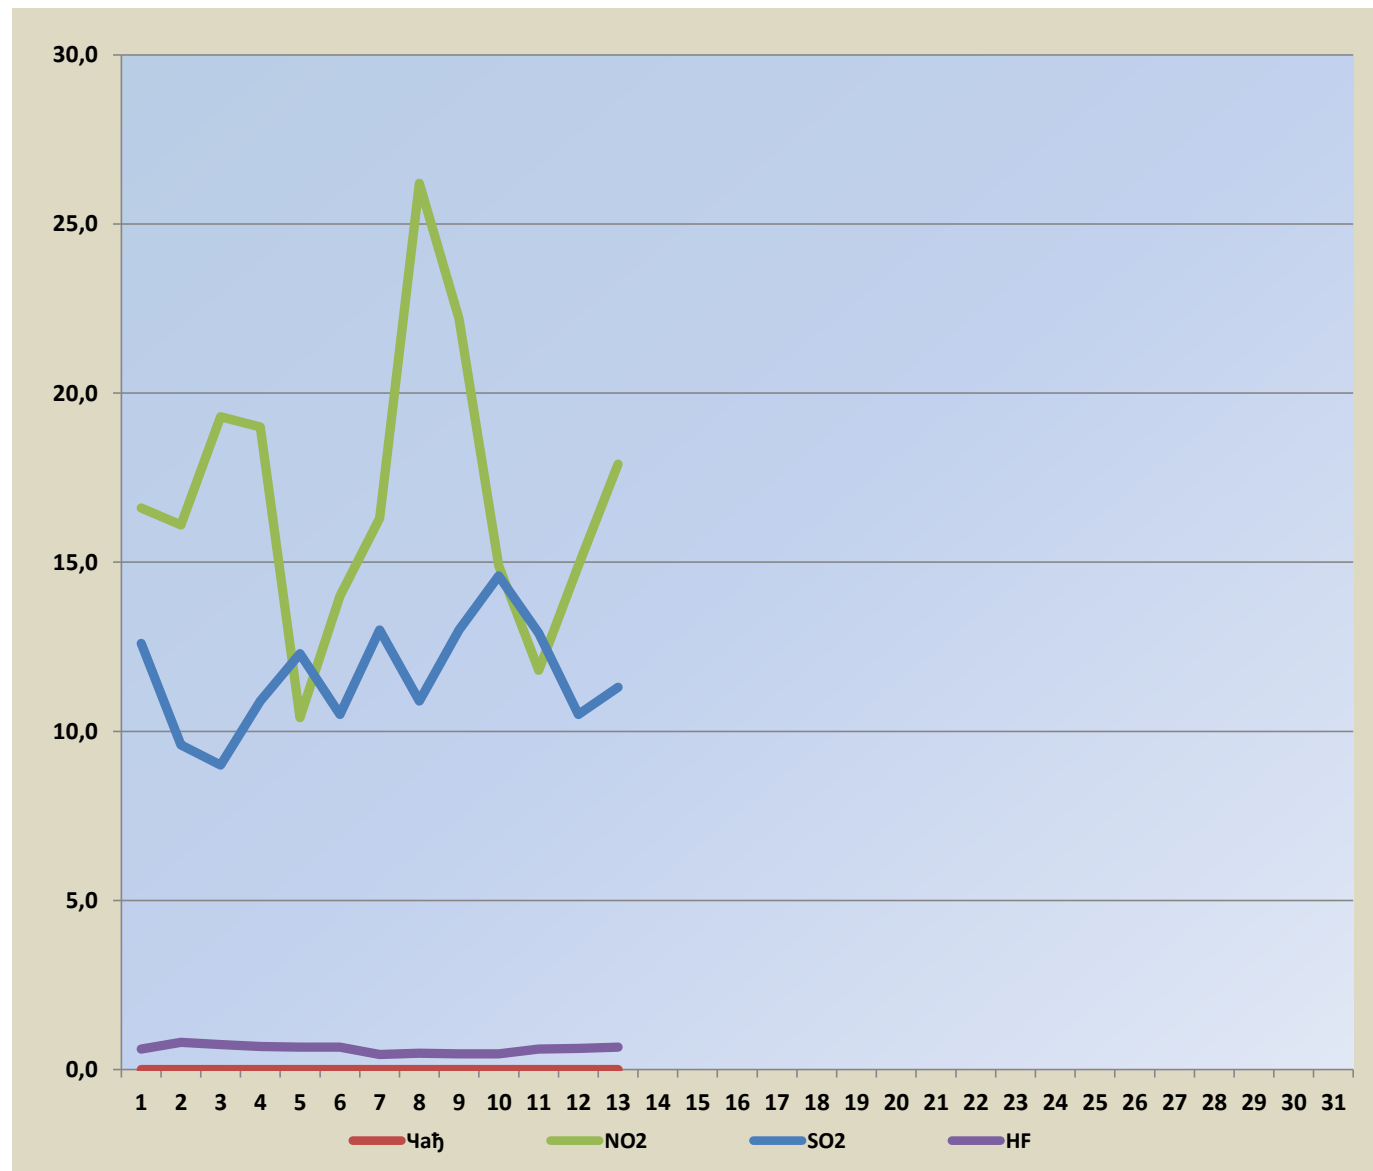

Гранична вредност SO2-125 µg/m³

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO2- 85 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³