


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Аутобуска станица”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности



Датум	Чађ	NO2	NH3	HF
01.09.2026.	<7	14,7	60,1	0,68
02.09.2026.	<7	19,0	23,9	0,76
03.09.2026.	<7	26,1	25,5	0,80
04.09.2026.	<7	23,6	34,5	0,72
05.09.2026.	<7	16,8	28,5	0,74
06.09.2026.	<7	18,8	26,5	0,66
07.09.2026.	<7	19,9	32,6	0,80
08.09.2026.	<7	28,1	32,4	0,82
09.09.2026.	<7	21,2	30,9	0,78
10.09.2026.	<7	21,1	26,8	0,84
11.09.2026.	<7	11,9	22,5	0,78
12.09.2026.	<7	18,9	31,4	0,72
13.09.2026.	<7	21,0	22,5	0,70
14.09.2026.	<7	21,4	38,2	0,57
15.09.2026.	<7	29,0	23,4	0,64
16.09.2026.	<7	30,4	25,7	0,68
17.09.2026.	<7	33,3	26,6	0,65
18.09.2026.	<7	25,8	21,9	0,70
19.09.2026.	<7	37,7	22,4	0,69
20.09.2026.	<7	23,7	22,8	0,72
21.09.2026.	<7	18,7	22,1	0,62
22.09.2026.	<7	15,0	29,5	0,58
23.09.2026.	<7	18,0	31,1	0,54
24.09.2026.	<7	13,4	16,1	0,52
25.09.2026.	<7	19,0	15,6	0,54
26.09.2026.	<7	26,5	41,6	0,54
27.09.2026.	<7	28,6	17,5	0,58
28.09.2026.	<7	30,9	30,2	0,60
29.09.2026.	<7	33,1	28,5	0,52
30.09.2026.	<7	20,4	43,9	0,56

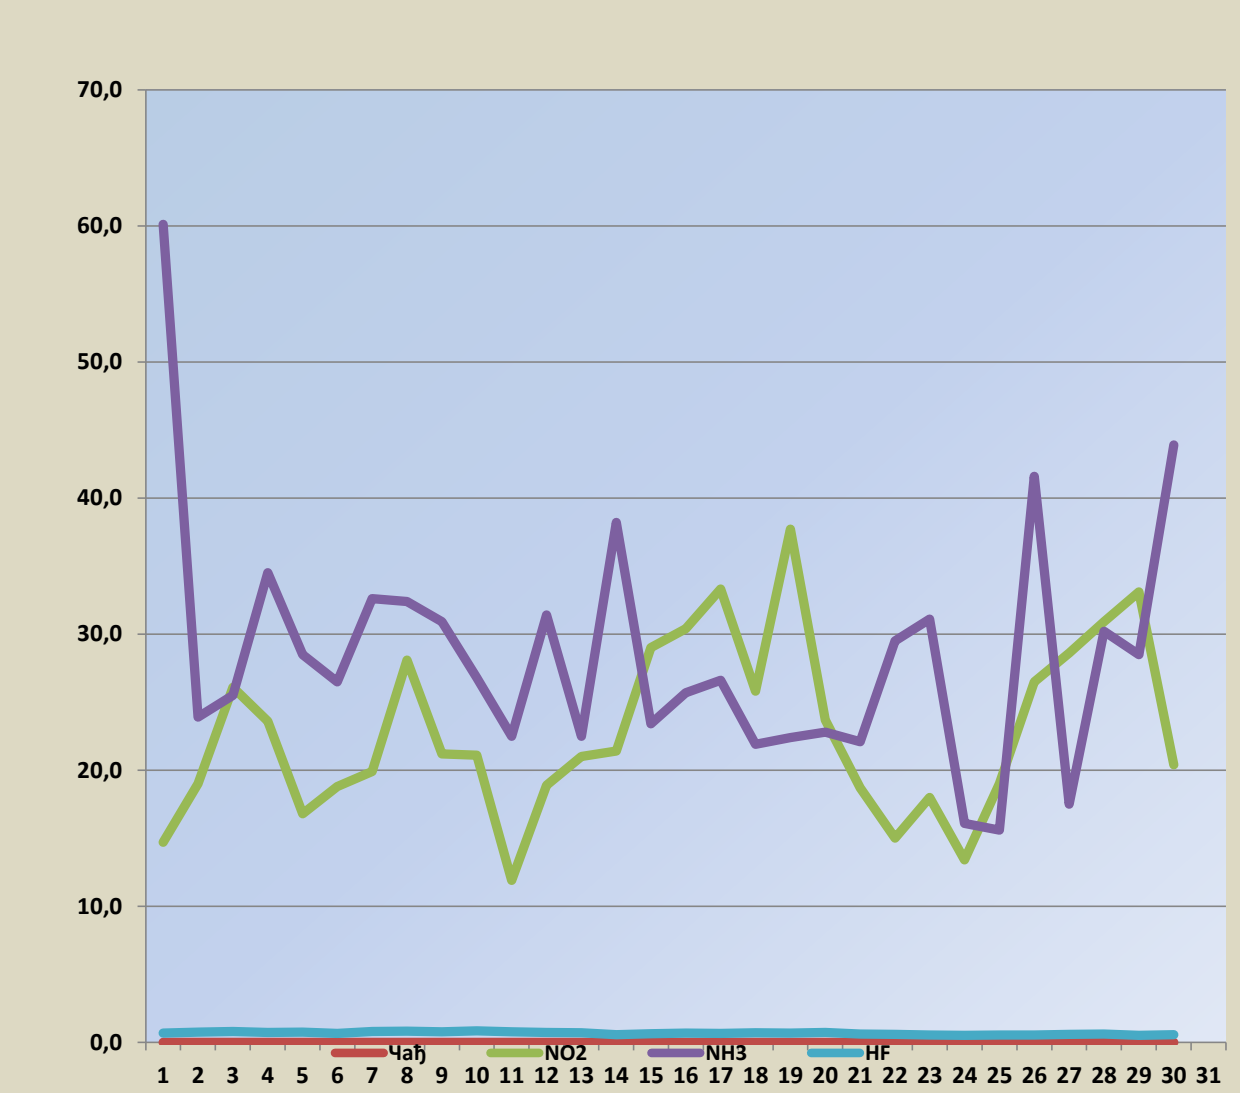

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO2- 85 µg/m³

Гранична вредност NH3- 100 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³