
Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Аутобуска станица“

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности

Датум	Чађ	NO2	NH3	HF
01.10.2026.	<7	23,1	32,3	0,57
02.10.2026.	<7	25,3	45,0	0,60
03.10.2026.	<7	22,2	43,7	0,68
04.10.2026.	<7	29,6	50,8	0,66
05.10.2026.	<7	33,3	18,3	0,77
06.10.2026.	<7	36,8	50,8	0,80
07.10.2026.	<7	32,2	26,8	0,86
08.10.2026.	<7	23,9	24,6	0,80
09.10.2026.	<7	23,9	21,8	0,78
10.10.2026.	<7	25,5	24,1	0,81
11.10.2026.	<7	16,2	27,5	0,84
12.10.2026.				
13.10.2026.				
14.10.2026.				
15.10.2026.				
16.10.2026.				
17.10.2026.				
18.10.2026.				
19.10.2026.	<7	39,3	43,2	0,60
20.10.2026.	<7	28,0	36,9	0,66
21.10.2026.	<7	21,4	28,9	0,76
22.10.2026.	<7	16,6	26,7	0,76
23.10.2026.	<7	21,3	37,8	0,78
24.10.2026.	<7	14,0	52,5	0,80
25.10.2026.	<7	16,4	22,2	0,82
26.10.2026.	<7	17,5	30,1	0,54
27.10.2026.	<7	5,0	35,2	0,60
28.10.2026.	<7	5,3	19,0	0,56
29.10.2026.	<7	7,7	17,0	0,62
30.10.2026.	<7	8,0	27,9	0,64
31.10.2026.	<7	11,9	12,9	0,60

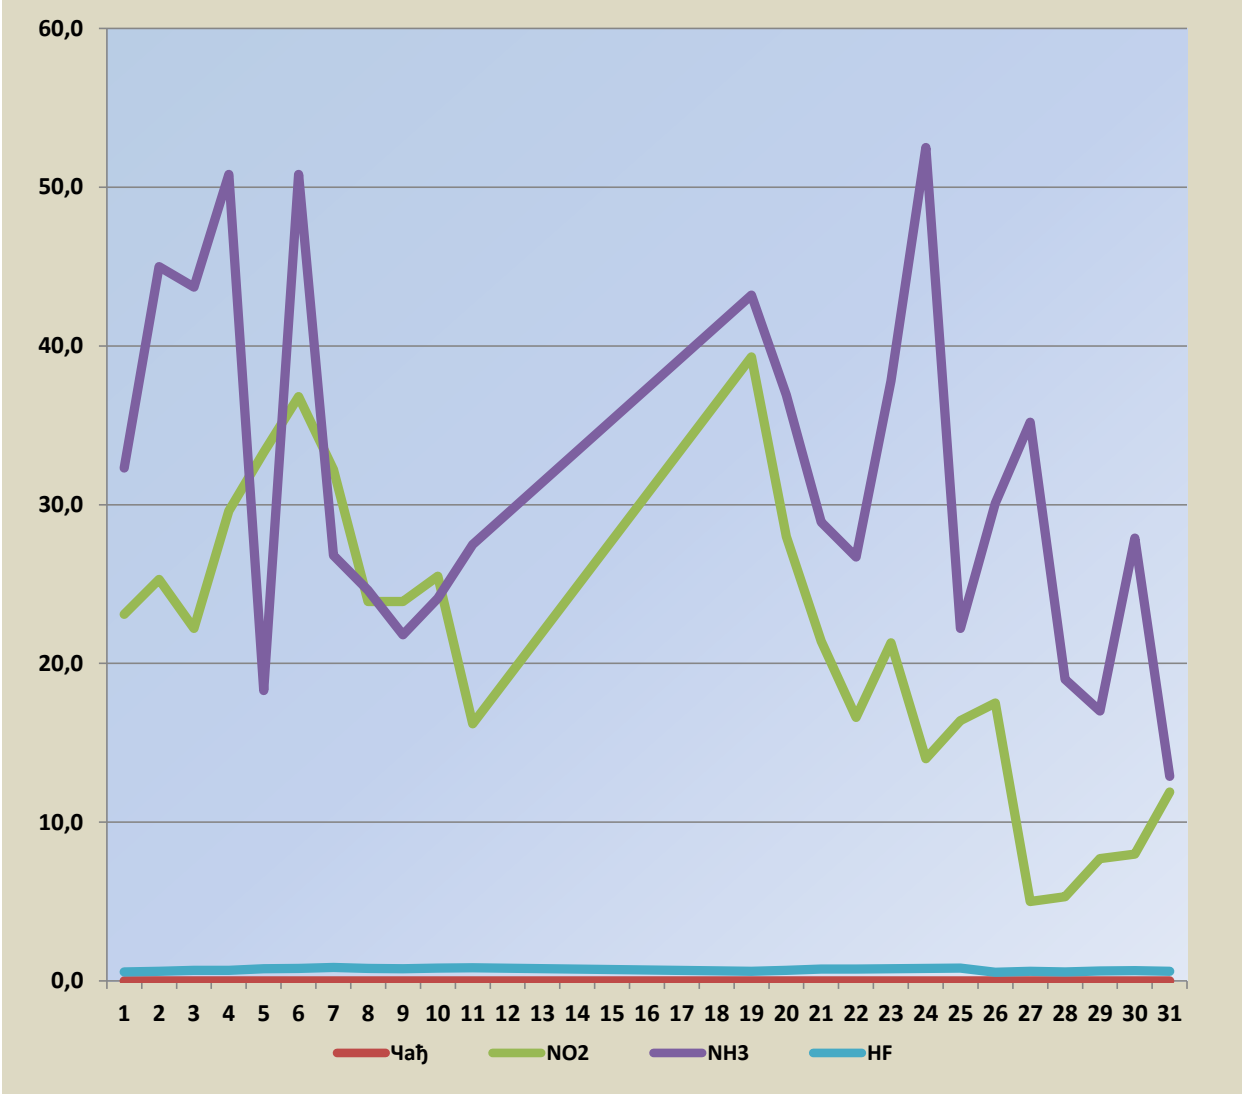

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO2- 85 µg/m³

Гранична вредност NH3- 100 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³

Превентивно одржавање апарата 12.10.-18.10.2026.